



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Архангельской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Архангельск, пр. Сов. Космонавтов, д. 51, тел (8182) 28-80-70, E-mail:gpnao@pochta.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Виноградовского и Шенкурского районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 24, тел. 4-01-27, E-Mail-ogpn26arh@yandex.ru

Предписание № 3/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и предотвращению угрозы возникновения пожара
Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению
Архангельской области «Березниковский индустриальный техникум»**

во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНДиПР Виноградовского и Шенкурского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области Клеопшкина Андрея Анатольевича

(наименование органа ГПН)

№ 3 от 30 марта 2018 года ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 час. 30 мин. 10.04.2018 года по 09 час. 30 мин. 27.04.2016 года проведена плановая выездная проверка заместителем главного государственного инспектора Виноградовского и Шенкурского районов Архангельской области по пожарному надзору Клеопшкиным Андреем Анатольевичем


(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку)

территории и здания учебного корпуса правообладателем, которого является юридическое лицо - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Березниковский индустриальный техникум" (далее - ГБПОУ АО "БИТ") по адресу: п. Березник, ул. Птицына, д. 10, Виноградовского района, Архангельской области.

При проведении проверки присутствовал: И.о. Директора ГБПОУ АО "БИТ" Ильин Андрей Михайлович

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
В здании по адресу: п. Березник, ул. Птицына, д. 10, Виноградовского района, Архангельской области				
1.	- Пожарный щит не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарём согласно приложения 6 - Пожарный щит укомплектовать немеханизированным пожарным	п. 482 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	03.09.2018г.	

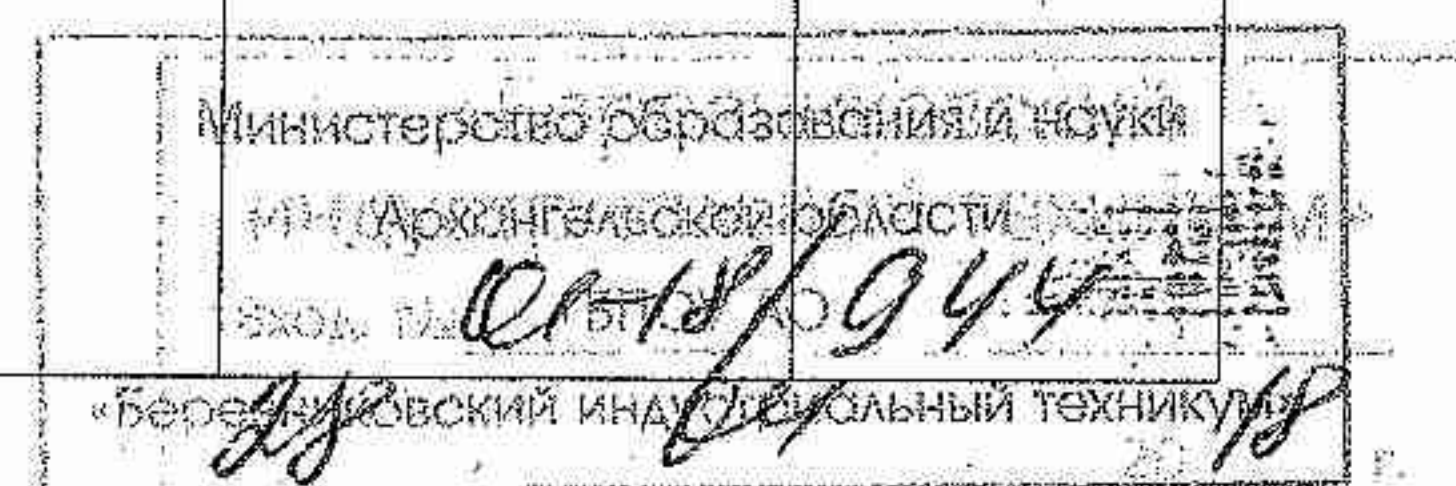

инструментом и инвентарём со- гласно приложения 6			
------------------------------------------------------	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора

Виноградовского и Шенкурского районов

Архангельской области по пожарному надзору

Клеопкин Андрей Анатольевич

«27» апреля 2018г.



Предписание для исполнения получил: И.о. Директора ГБПОУ АО "БИТ" Ильин Андрей Михайлович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» 04 2018 г.

Ильин
(подпись)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Архангельской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Архангельск, пр. Сов. Космонавтов, д. 51, тел (8182) 28-80-70, E-mail: gprnao@pochta.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Виноградовского и Шенкурского районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 24, тел. 4-01-27, E-Mail-ogpn26arh@yandex.ru

Предписание № 5/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,

о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

на объектах защиты и предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Архангельской области «Березниковский индустриальный техникум»

во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНДиПР Виноградовского и Шенкурского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области Клеошкина Андрея Анатольевича

(наименование органа ГПН)

№ 5 от 30 марта 2018 года ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 30 мин. 10.04.2016 года по 11 час. 00 мин. 14.03.2016 года проведена плановая выездная проверка заместителем главного государственного инспектора Виноградовского и Шенкурского районов Архангельской области по пожарному надзору Клеошкиным Андреем Анатольевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку)

территории и здания общежития правообладателем, которого является юридическое лицо - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Березниковский индустриальный техникум" (далее – ГБПОУ АО "БИТ") по адресу: п. Березник, ул. Птицына, д. 15, Виноградовского района, Архангельской области.

При проведении проверки присутствовал: И.о. Директора ГБПОУ АО "БИТ" Ильин Андрей Михайлович

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
В здании по адресу: п. Березник, ул. Птицына, д. 15, Виноградовского района, Архангельской области				
1.	- У дверей отделяющих лестничную клетку от общих коридоров отсутствуют приспособления для самозакрывания. - У дверей отделяющих лестничную клетку от общих коридоров установить приспособления для самоза-	п. 6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	03.09.2018г.	

«Березниковский индустриальный техникум»
01-18/945
28 01 18

	крывания.			
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. - Не эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. 	п/п «в» п. 42 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	03.09.2018г.	
3.	<ul style="list-style-type: none"> - На путях эвакуации для отделки стен (у центрального входа) допускается применение материалов с высокой пожарной опасностью - На путях эвакуации для отделки стен (у центрального входа) не применять материалов с высокой пожарной опасностью 	п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	03.09.2018г.	
4.	<ul style="list-style-type: none"> - Здание не оборудовано пожарными щитами. - Здание оборудовать пожарными щитами. 	п. 481 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	03.09.2018г.	
5.	<ul style="list-style-type: none"> - Под лестничным маршем хранятся горючие материалы - Под лестничным маршем не хранить горючие материалы 	п/п «к» п. 23 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	03.09.2018г.	
6.	<ul style="list-style-type: none"> - Руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями (п. 22 ППР в РФ) - - Организовать проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями 	п. 22 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	03.09.2018г.	
7.	<ul style="list-style-type: none"> - Не обозначены пути эвакуации знаками пожарной безопасности. - Обозначить пути эвакуации знаками пожарной безопасности. 	п. 33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	03.09.2018г.	
8.	<ul style="list-style-type: none"> - Не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя с составлением ак- 	п. 21 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	03.09.2018г.	

<p>та (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).</p> <p>- Осуществить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).</p>			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
Виноградовского и Шенкурского районов
Архангельской области по пожарному надзору
Клеопкин Андрей Анатольевич



«27» апреля 2018г.

Предписание для исполнения получил: И.о. Директора ГБПОУ АО "БИТ" Ильин Андрей Михайлович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» 04 2018 г. Ильин
 (подпись)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Архангельской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Архангельск, пр. Сов. Космонавтов, д. 51, тел (8182) 28-80-70, E-mail:gpnao@pochta.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Виноградовского и Шенкурского районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 24, тел. 4-01-27, E-Mail-ogpn26arh@yandex.ru

Предписание № 6/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и предотвращению угрозы возникновения пожара
Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению
Архангельской области «Березниковский индустриальный техникум»**

во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНДиПР Виноградовского и Шенкурского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области Клеошкина Андрея Анатольевича

(наименование органа ГПН)

№ 6 от 30 марта 2018 года ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 14 час. 00 мин. 10.04.2018 года по 12 час. 30 мин. 27.04.2018 года проведена плановая выездная проверка заместителем главного государственного инспектора Виноградовского и Шенкурского районов Архангельской области по пожарному надзору Клеошкиным Андреем Анатольевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку)

территории и здания общежития правообладателем, которого является юридическое лицо - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Березниковский индустриальный техникум" (далее – ГБПОУ АО "БИТ"). по адресу: п. Березник, ул. Птицына, д. 15 А, Виноградовского района, Архангельской области.

При проведении проверки присутствовал: И.о. Директора ГБПОУ АО "БИТ" Ильин Андрей Михайлович

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
В здании по адресу: п. Березник, ул. Птицына, д. 15 А, Виноградовского района, Архангельской области				
1.	- Не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). - Осуществить проверку состояния огнезащитной обработки (пропит-	п. 21 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	03.09.2018г.	

	ки) в соответствии с инструкцией изготовителя с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).			
2.	- На путях эвакуации для отделки стен (у центрального входа) допускается применение материалов с высокой пожарной опасностью - На путях эвакуации для отделки стен (у центрального входа) не допускать применение материалов с высокой пожарной опасностью	п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	03.09.2018г.	
3.	- На пути эвакуации устроен порог - На пути эвакуации устранить порог	п/п «а» п. 36 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	03.09.2018г.	
4.	- Лестницы, соединяющие 1 и 2 этажи, выполнены деревянными (по норме предел огнестойкости R 15) - Лестницы, соединяющие 1 и 2 этажи, выполнить с пределом огнестойкости R 15	п. 5.18* табл. 4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	03.09.2018г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
Виноградовского и Шенкурского районов
Архангельской области по пожарному надзору
Клеошкин Андрей Анатольевич

«27» апреля 2018г.



Предписание для исполнения получил: И.о. Директора ГБПОУ АО "БИТ" Ильин Андрей Михайлович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» 04 2018 г. Ильин
(подпись)